
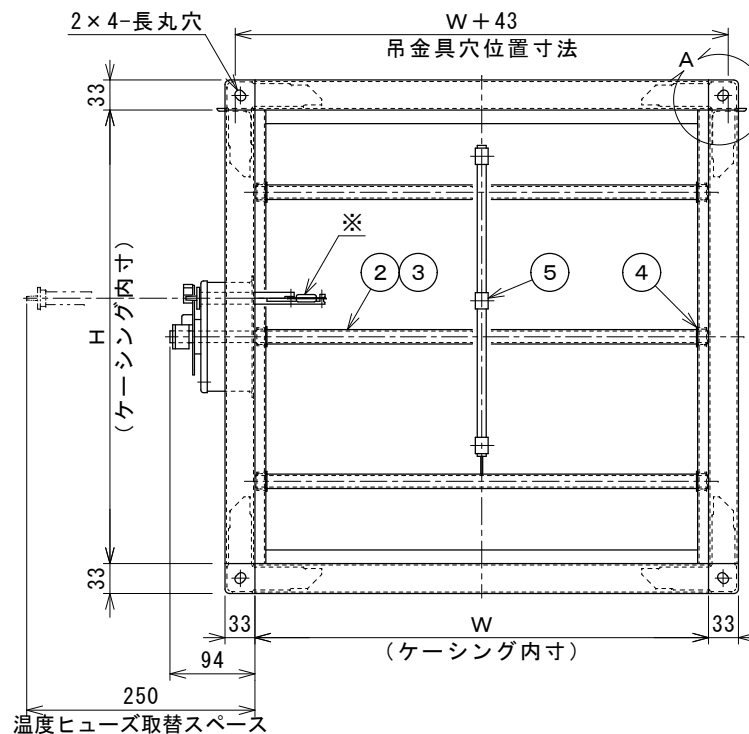


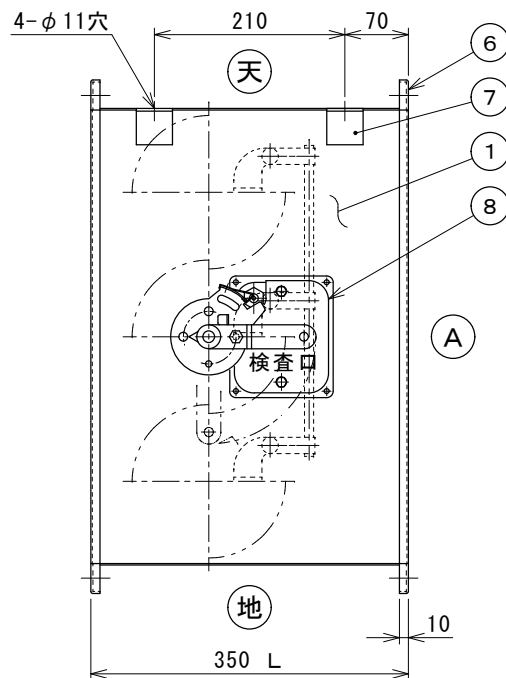

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置はL仕様です。R仕様も製作できます。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧：±500Pa以内
風速：15m/s以下
温度：-10℃～+50℃(凍結なきこと)

※ 温度ヒューズ：公称72℃(型式：DH-2)
温度ヒューズ装置：102標準型

注1) 本図ダンパーは、復帰(全開)状態を示します。

- 2) W・H寸法は、ケーシング内寸です。
- 3) W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
- 4) 原則として自動閉鎖装置は、W×H≤1.0㎡に付き1台です。
- 5) W・H寸法により、フランジに中間ボルト穴を設けます。
- 6) 気流の方向性はありません。
- 7) 立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
- 8) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

製作範囲：W・H寸法共 150mm～1200mm

W	H	備考

8	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-N107K(L)
7	吊金具	4	SS400 L40×40×3
6	フランジ	2	SPHC t1.6 共板(コーナー金具付)
5	連結金具	W・Hに依る	DAIRITSU A-1
4	軸受		C3604BD
3	軸		SWM-B φ12.7
2	可動羽根		SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①			N7(グレー)										
②			台/個数 Quantity										
③													
④													



品 名 手動復帰
角形 防火ダンパー

J. Kusakabe

2013.12.20 2013.12.20 2013-12-20

図 番
Dwg. No. 13-18928-F

株式会社 大立
DAIRITSU CO., LTD

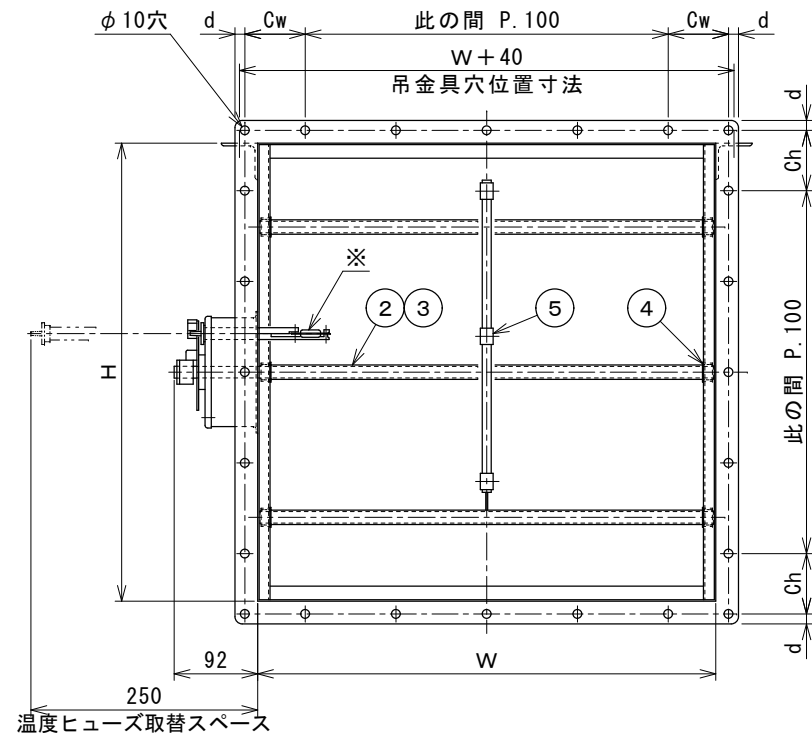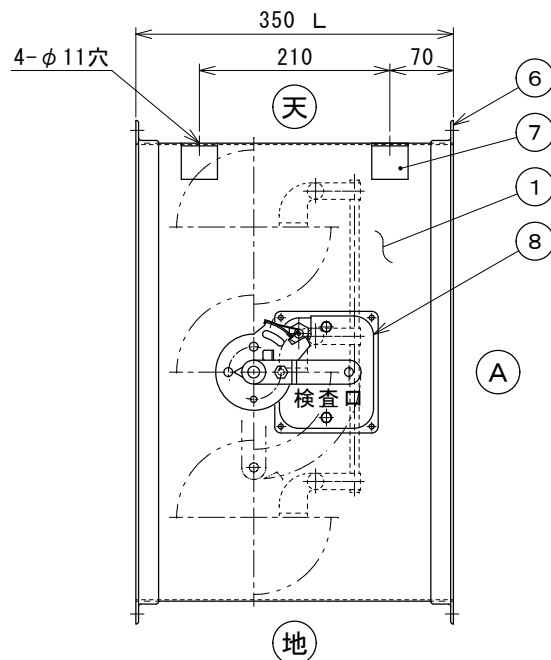

※ 温度ヒューズ : 公称72℃ (型式 : DH-2)
温度ヒューズ装置 : 102標準型

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置はL仕様です。R仕様も製作できます。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧 : ±500Pa以内
風速 : 15m/s以下
温度 : -10℃～+50℃ (凍結なきこと)

Cw, Ch : 50を超え100以下

ダンパーの長辺 呼寸法	等辺山形鋼	d
750以下	L 25×25×3	11.0
750を超え1500以下	L 30×30×3	13.5
1500を超え2100以下	L 40×40×3	18.5

製作範囲 : W・H寸法共 150mm～2100mm
且つ、開口面積1.5㎡以下

W	H	備考

注1) 本図ダンパーは、復帰 (全開) 状態を示します。

- 2) W・H寸法は、呼寸法です。フランジ内寸法は呼寸法+5mm伸びになります。
- 3) W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
- 4) 原則として自動閉鎖装置は、W×H≤1.0㎡に付き1台です。
- 5) 気流の方向性はありません。
- 6) 立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
- 7) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

8	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-N107K(L)
7	吊金具	4	SS400 L40×40×3
6	フランジ	2	SS400 等辺山形鋼 (別記)
5	連結金具	W・Hに 依る	DAIRITSU A-1
4	軸受		C3604BD
3	軸		SWM-B φ12.7
2	可動羽根		SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
1			N7 (グレー)						品 名 Name		手動復帰 角形 防火ダンパー		図 番 Dwg. No. 13-18920-F
2			台/個数 Quantity										Rev. -
3													
4													