
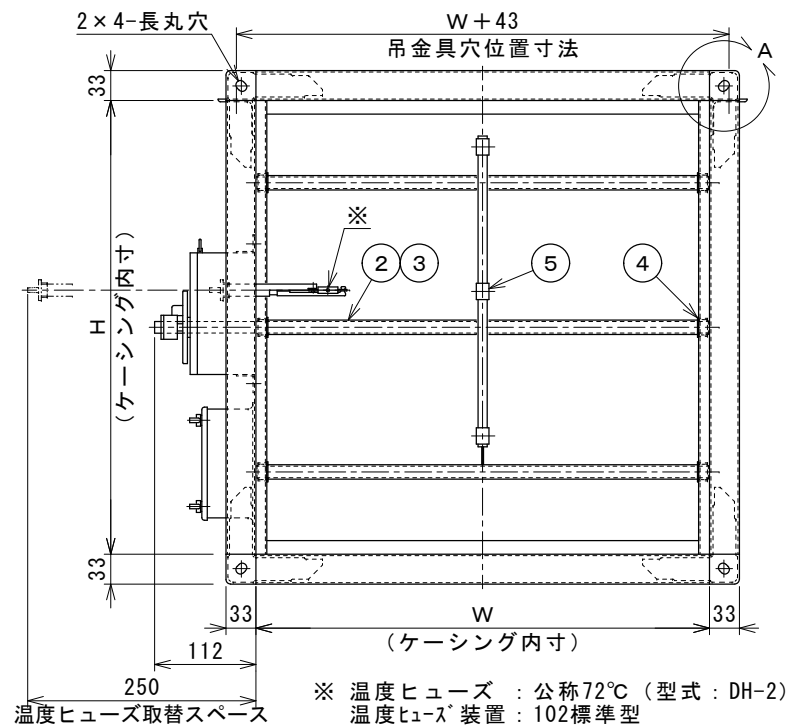
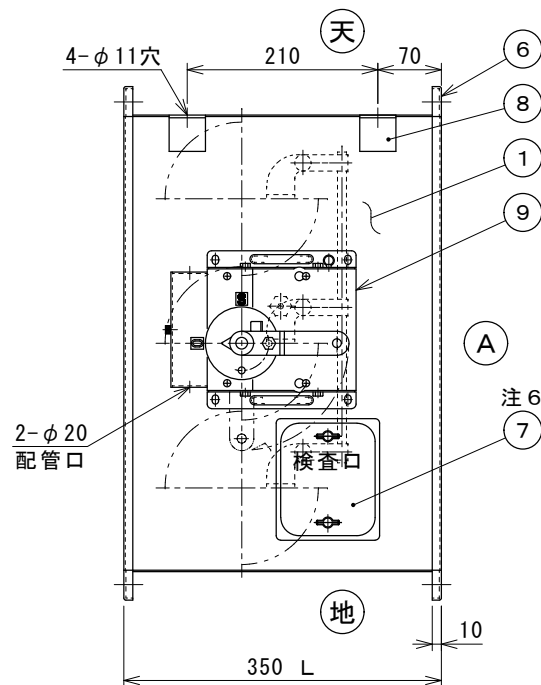


機器内部回路図

本図は復帰完了時を示す

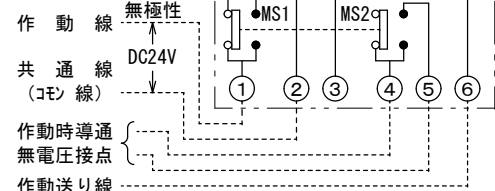

MS1: マイクロスイッチ MS2: マイクロスイッチ
SOL: ソレノイド (動作時間: 1秒)

■動作確認スイッチ定格

	抵抗負荷	誘導負荷
AC125V	2 A	2 A
AC250V	2 A	2 A
DC 30V	2 A	2 A

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置はL仕様です。R仕様も製作できます。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧: ±500Pa以内
風速: 15m/s以下
温度: -10℃~+50℃(凍結なきこと)

注1) 本図ダンパーは、復帰(全開)状態を示します。

- 2) W・H寸法は、ケーシング内寸です。
- 3) W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
- 4) 原則として自動閉鎖装置は、 $W \times H \leq 1.0\text{m}^2$ に付き1台です。
- 5) W・H寸法により、フランジに中間ボルト穴を設けます。
- 6) H寸法により、検査口の位置が異なります。
- 7) 気流の方向性はありません。
- 8) 立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
- 9) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

製作範囲: W・H寸法共 150mm~1200mm

W	H	備考

仕様	定格電源電圧 : DC24V
動作 / 復帰	
防火	温度ヒューズ連動 / 温度ヒューズ取替後、手動復帰
防煙	煙・熱感知器連動 (ソレノイド動作) / 手動復帰
手動	手動解錠用リング操作 (点検用) / 手動復帰



9 自動閉鎖装置	1 DAIRITSU SF-N206(L)
8 吊金具	4 SS400 L40×40×3
7 検査口	1 DAIRITSU E (100角A)
6 フランジ	2 SPHC t1.6 共板 (コーナー金具付)
5 連結金具	W・Hに依る DAIRITSU A-1
4 軸受	C3604BD
3 軸	SWM-B φ12.7
2 可動羽根	SPHC t1.6
1 ケーシング	1 SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
1			N7 (グレー)										
2			台/個数 Quantity										
3													
4													

品名 手動復帰
角形 防火防煙ダンパー


図番
Dwg. No. 13-18944-F

株式会社
DAIRITSU CO., LTD

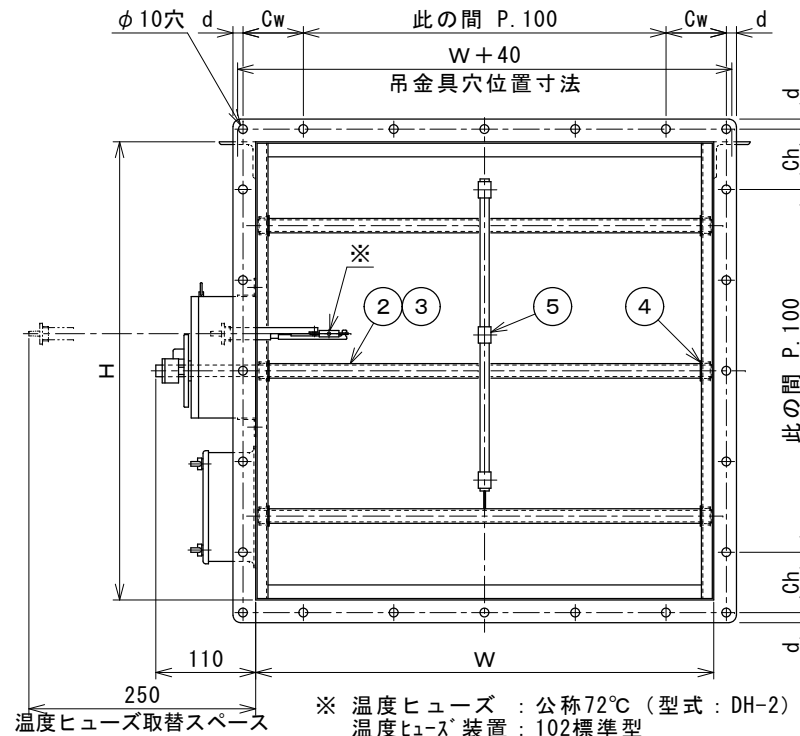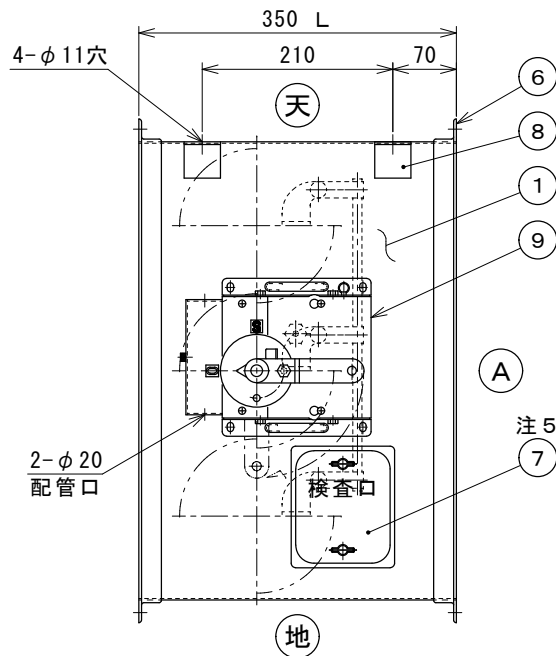

機器内部回路図

本図は復帰完了時を示す

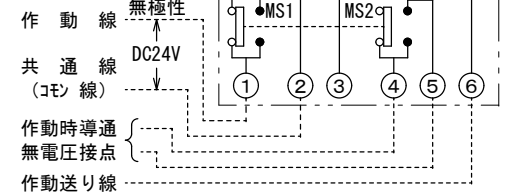

MS1: マイクロスイッチ MS2: マイクロスイッチ
SOL: ソレノイド (動作時間: 1秒)

■ 動作確認スイッチ定格

	抵抗負荷	誘導負荷
AC125V	2 A	2 A
AC250V	2 A	2 A
DC 30V	2 A	2 A

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置はL仕様です。R仕様も製作できます。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧: ±500Pa以内
風速: 15m/s以下
温度: -10℃~+50℃ (凍結なきこと)

Cw, Ch: 50を超え100以下

ダンパーの長辺 呼寸法	等辺山形鋼	d
750以下	L 25×25×3	11.0
750を超え1500以下	L 30×30×3	13.5
1500を超え2100以下	L 40×40×3	18.5

製作範囲: W・H寸法共 150mm~2100mm
且つ、開口面積1.5㎡以下

W	H	備考

注1) 本図ダンパーは、復帰 (全開) 状態を示します。

- 2) W・H寸法は、呼寸法です。フランジ内寸法は呼寸法+5mm伸びになります。
- 3) W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
- 4) 原則として自動閉鎖装置は、W×H≤1.0㎡に付き1台です。
- 5) H寸法により、検査口の位置が異なります。
- 6) 気流の方向性はありません。
- 7) 立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
- 8) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

仕様	定格電源電圧: DC24V
動作/復帰	温度ヒューズ連動/温度ヒューズ取替後、手動復帰
防火	煙・熱感知器連動 (ソレノイド動作) / 手動復帰
防煙	手動解錠用リング操作 (点検用) / 手動復帰

9 自動閉鎖装置	1 DAIRITSU SF-N206(L)
8 吊金具	4 SS400 L40×40×3
7 検査口	1 DAIRITSU E (100角A)
6 フランジ	2 SS400 等辺山形鋼 (別記)
5 連結金具	W・Hに依る DAIRITSU A-1
4 軸受	C3604BD
3 軸	SWM-B φ12.7
2 可動羽根	SPHC t1.6
1 ケーシング	1 SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	図 番 Dwg. No.	Rev.
1			N7 (グレー)						品 名 手動復帰					13-18936-F	-
2			台/個数 Quantity						角形 防火防煙ダンパー						
3															
4															