
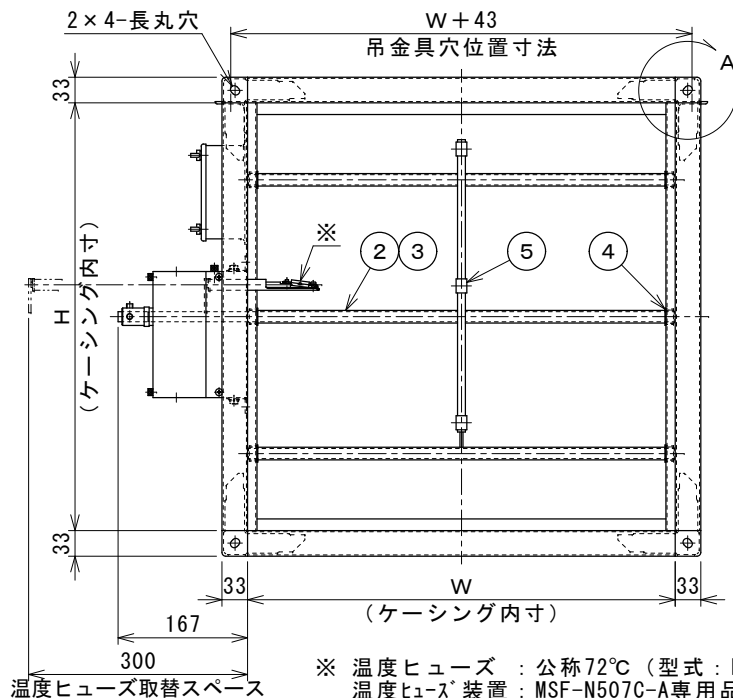
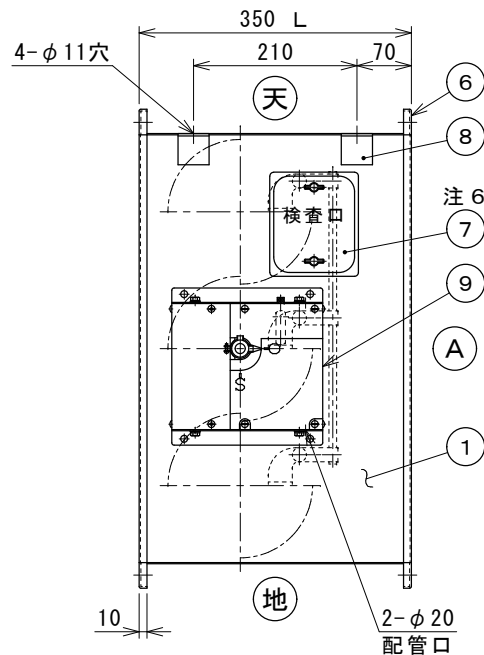


A 部詳細図

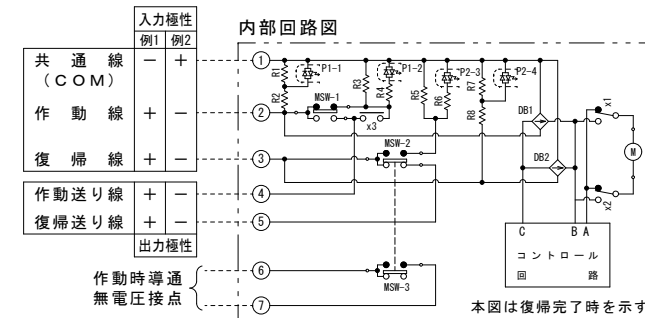

■ 動作確認スイッチ定格

	抵抗負荷	誘導負荷
AC125V	2 A	2 A
AC250V	2 A	2 A
DC 30V	2 A	2 A

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L（復帰時、反時計方向回転）仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧：±500Pa以内
風速：15m/s以下
温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）



羽根先端形状図

製作範囲：W・H寸法共 150mm～1200mm

W	H	備考



注1）本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。

- 2）W・H寸法は、ケーシング内寸です。
- 3）W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
- 4）原則として自動閉鎖装置は、 $W \times H \leq 1.0m^2$ に付き1台です。
- 5）W・H寸法により、フランジに中間ボルト穴を設けます。
- 6）H寸法により、検査口の位置が異なります。
- 7）気流の方向性はありません。
- 8）立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
- 9）保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

仕 様	定格電源電圧	： DC 24 V
作 動 / 復 帰		
防 火	温度ヒューズ連動／温度ヒューズ取替後、遠隔復帰	
防 煙	煙・熱感知器連動、モーター駆動（ばね作動）／遠隔復帰	

9 自動閉鎖装置	1 DAIRITSU MSF-N507C-A
8 吊 金 具	4 SS400 L40×40×3
7 検 査 口	1 DAIRITSU E (100角A)
6 フ ラ ン ジ	2 SPHC t1.6 共板（コーナー金具付）
5 連 結 金 具	W・Hに依る DAIRITSU A-1
4 軸 受	C3604BD
3 軸	SWM-B φ12.7
2 可 動 羽 根	SPHC t1.6
1 ケ ー シ ン グ	1 SPHC t1.6

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	Rev.
1			N7 (グレー)						品 名 Name					0
2			台／個数 Quantity						遠隔復帰					
3									角形 防火防煙ダンパー					
4														
				第三角法	2015.01.30	2015.01.30		2015-01-30						

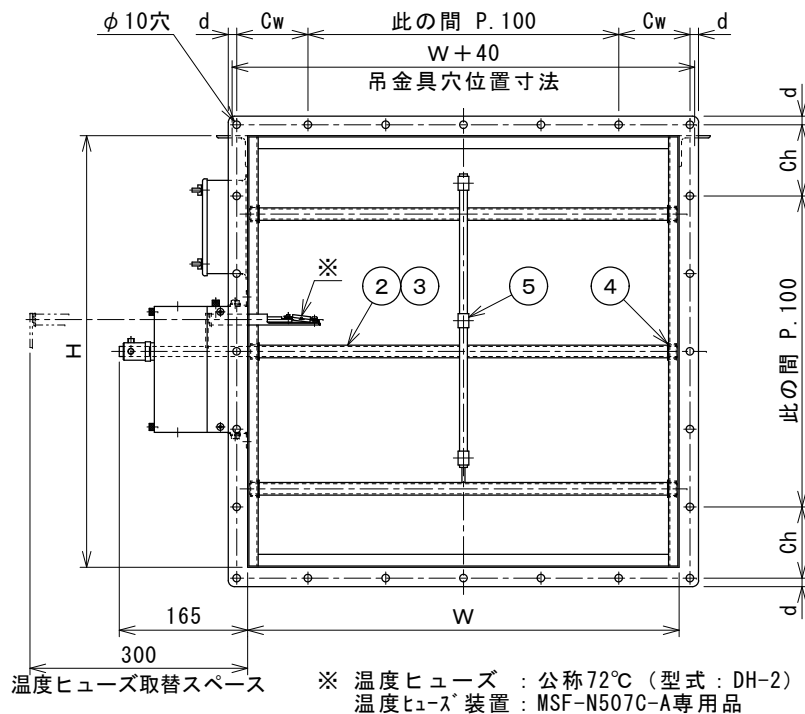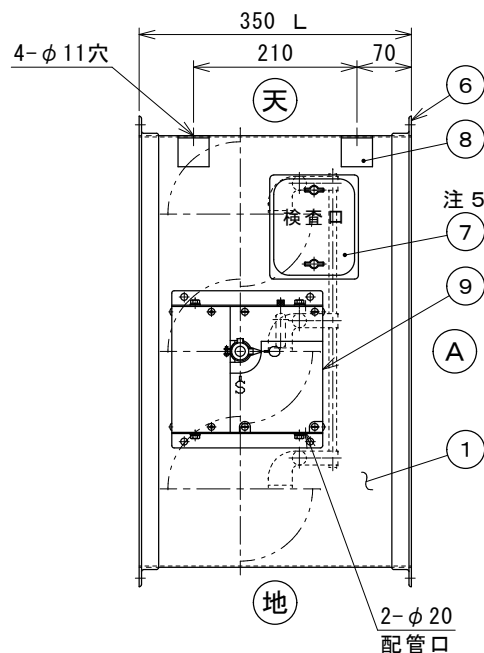

羽根先端形状図

Cw, Ch : 50を超え100以下


ダンパーの長辺 呼寸法	等辺山形鋼	d
750以下	L 25×25×3	11.0
750を超え1500以下	L 30×30×3	13.5
1500を超え2100以下	L 40×40×3	18.5

製作範囲 : W・H寸法共 150mm~2100mm
且つ、開口面積1.5㎡以下

W	H	備考

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L（復帰時、反時計方向回転）仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧：±500Pa以内
風速：15m/s以下
温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）

- 注1）本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。
- 2）W・H寸法は、呼寸法です。フランジ内寸法は呼寸法+5mm伸びになります。
 - 3）W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
 - 4）原則として自動閉鎖装置は、W×H≤1.0㎡に付き1台です。
 - 5）H寸法により、検査口の位置が異なります。
 - 6）気流の方向性はありません。
 - 7）立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
 - 8）保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

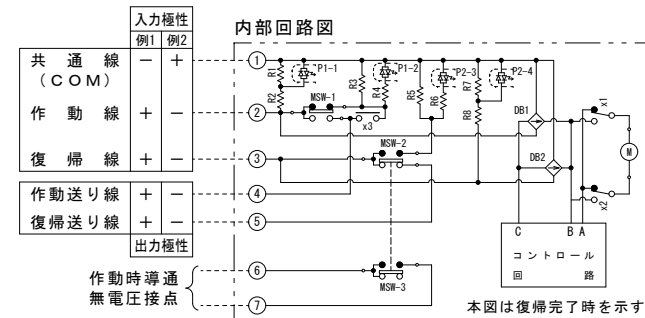

■動作確認スイッチ定格

	抵抗負荷	誘導負荷
AC125V	2 A	2 A
AC250V	2 A	2 A
DC 30V	2 A	2 A

仕 様	定格電源電圧 : DC 24 V
作 動 / 復 帰	
防 火	温度ヒューズ連動／温度ヒューズ取替後、遠隔復帰
防 煙	煙・熱感知器連動、モーター駆動（ばね作動）／遠隔復帰

9 自動閉鎖装置	1 DAIRITSU MSF-N507C-A
8 吊 金 具	4 SS 400 L 40×40×3
7 検 査 口	1 DAIRITSU E (100角A)
6 フ ラ ン ジ	2 SS 400 等辺山形鋼 (別記)
5 連結金具	W・Hに依る DAIRITSU A-1
4 軸 受	C 3604 BD
3 軸	SWM-B φ12.7
2 可 動 羽 根	SPHC t1.6
1 ケ ー シ ング	1 SPHC t1.6

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	図 番 Dwg. No.	Rev.
1			N 7 (グレー)	第三角法	2015.01.30	2015.01.30	M. Shibata	品 名 Name	遠隔復帰 角形 防火防煙ダンパー	15-19606-F					
2			台/個数 Quantity												
3															
4															