

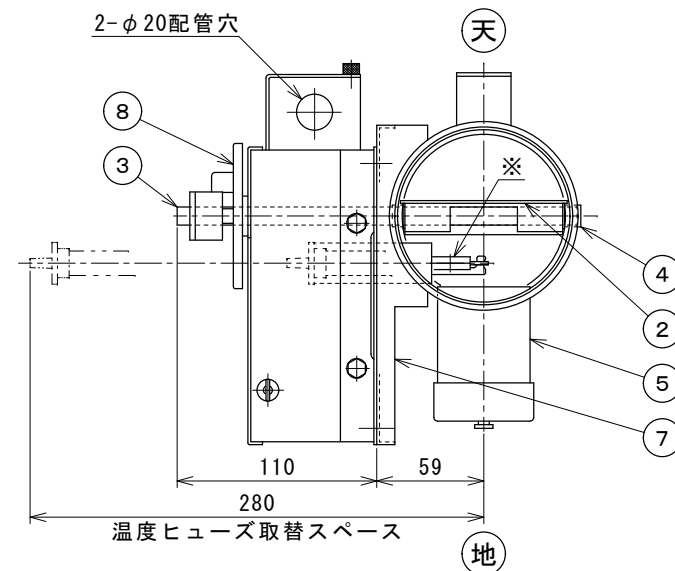


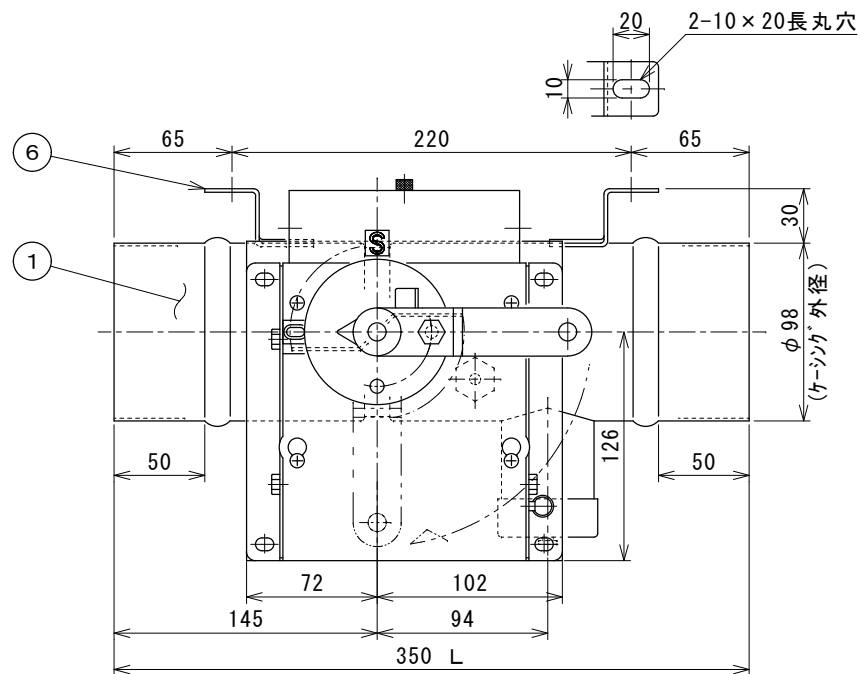

※ 温度ヒューズ : 公称72℃ (型式 : DH-2)
温度ヒューズ装置 : 103標準型

機器内部回路図

本図は復帰完了時を示す

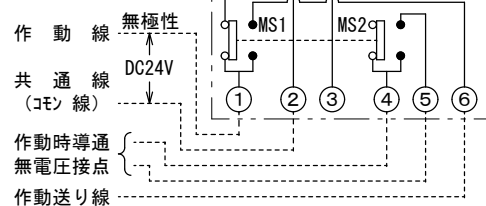

MS1 : マイクロスイッチ MS2 : マイクロスイッチ
SOL : ソレノイド (動作時間 : 1秒)

■ 動作確認スイッチ定格

	抵抗負荷	誘導負荷
AC125V	2 A	2 A
AC250V	2 A	2 A
DC 30V	2 A	2 A

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L (復帰時、反時計方向回転) 仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧 : ±500Pa以内
風速 : 15m/s以下
温度 : -10℃~+50℃ (凍結なきこと)

注 1) 本図ダンパーは、復帰 (全開) 状態を示します。


2) 気流及び据付の方向性はありません。

3) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

仕 様	定格電源電圧 : DC24V
作 動 / 復 帰	
防 火	温度ヒューズ連動 / 温度ヒューズ取替後、手動復帰
防 煙	煙・熱感知器連動 (ソリッド作動) / 手動復帰
手 動	手動解錠用リング操作 (点検用) / 手動復帰

8	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU SF-N206 (φ100用)
7	器具取付台	1	SPHC t1.6
6	吊金具	2	SPHC t2.0
5	検査口	1	DAIRITSU G (50)
4	軸 受	2	C3604BD
3	軸	1	SWM-B φ10
2	可動羽根	1	SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6


Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 S cale	承 認 App'd	検 図 Ch k'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 N ame	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①			N 7 (グ レー)	／			T. Suzuki		品 名 N ame 手動復帰 丸形 防火防煙ダンパー			図 番 Dwg. No. 1 3 - 2 3 5 1 6 - F	 株 式 会 社 DAIRITSU CO., LTD  DAIRITSU CO., LTD
②													
③													
④													
			台／個数 Quantity				2013. 12. 20	2013. 12. 20	2013-12-20				Rev. ①

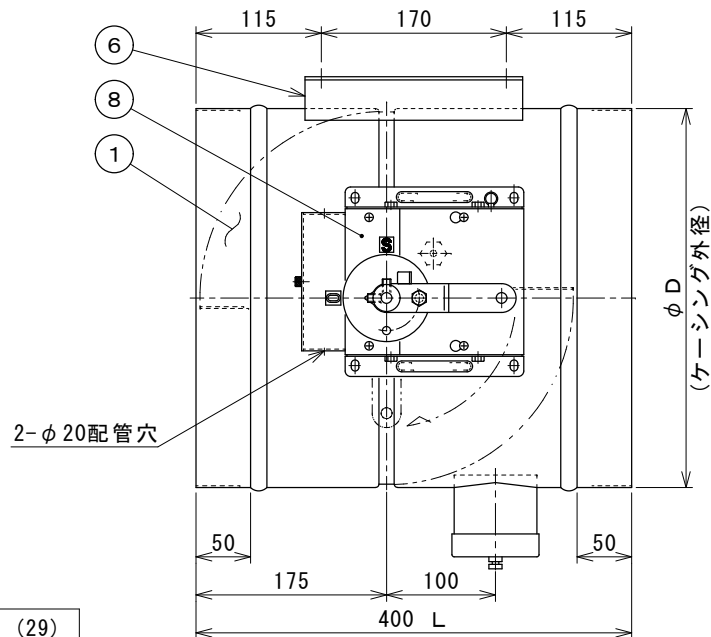

350	348	(29)
325	323	(28)
呼径	φ D	B

機器内部回路図

本図は復帰完了時を示す

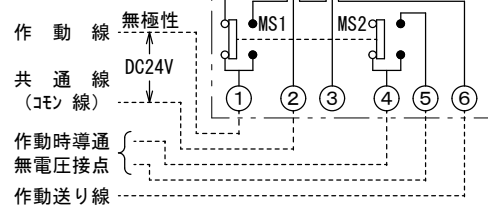

MS1 : マイクロスイッチ MS2 : マイクロスイッチ
SOL : ソレノイド (動作時間 : 1 秒)

■ 動作確認スイッチ定格


	抵抗負荷	誘導負荷
AC125V	2 A	2 A
AC250V	2 A	2 A
DC 30V	2 A	2 A

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L (復帰時、反時計方向回転) 仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧 : $\pm 500\text{Pa}$ 以内
風速 : 15m/s 以下
温度 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ (凍結なきこと)

注 1) 本図ダンパーは、復帰 (全開) 状態を示します。

2) 気流及び据付の方向性はありません。

3) 保守点検は、6 ヶ月に 1 回以上確実に行って下さい。

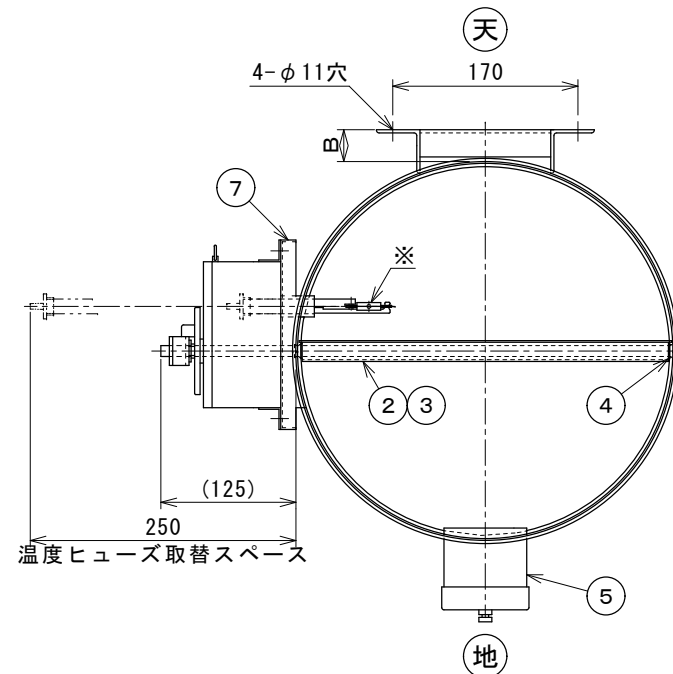

※ 温度ヒューズ : 公称 72°C (型式 : DH-2)
温度ヒューズ装置 : 102標準型

仕 様	定格電源電圧 : DC 24 V
作 動 / 復 帰	
防 火	温度ヒューズ連動 / 温度ヒューズ取替後、手動復帰
防 煙	煙・熱感知器連動 (V/L/T 作動) / 手動復帰
手 動	手動解錠用リング操作 (点検用) / 手動復帰

8	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU SF-N206 (L)
7	器具取付台	1	SPHC t 1. 6
6	吊 金 具	1 式	SS 400 L 40 × 40 × 3
5	検 査 口	1	DAIRITSU F (75)
4	軸	2	C 3604 BD
3	軸	1	SWM-B φ 10
2	可 動 羽 根	1	SPHC t 1. 6
1	ケーシング	1	SPHC t 1. 6

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①			N 7 (グ レー)	／				T. Suzuki	品 名 Name 手動復帰 丸形 防火防煙ダンパー			図 番 Dwg. No. 1 3 - 2 3 5 3 2 - F	Rev. - 
②			台／個数 Quantity										
③													
④													
					2013. 12. 20	2013. 12. 20	2 0 1 3 - 1 2 - 2 0		 株 式 有 限 公 司 DAIRITSU CO., LTD				