
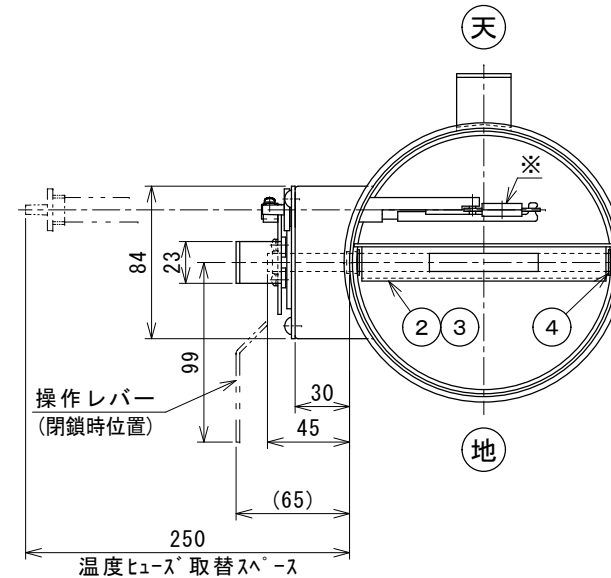


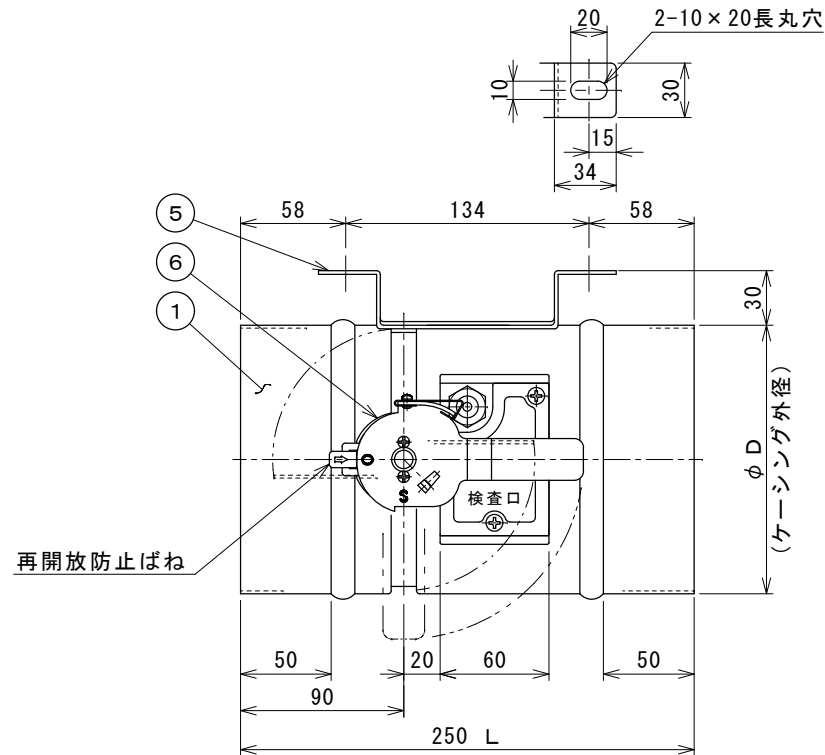

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L（復帰時、反時計方向回転）仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
 静圧：±500Pa以内
 風速：15m/s以下
 温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）
 流体：一般空気



※ 温度ヒューズ：公称72℃（型式：DH-2）
 温度ヒューズ* 装置：別記

175	173	102標準型
150	148	102標準型
125	123	103標準型
100	98	103標準型
呼径	φD	温度ヒューズ* 装置

- 注1）本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。
 2）立てダクトで使用する場合、据付けの方向性はありません。
 3）気流の方向性はありません。（任意の方向で使用できます）
 4）保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

6	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-N7K
5	吊金具	1	SPHC t2.0
4	軸受	2	C3604BD
3	軸	1	SWM-B φ10
2	可動羽根	1	SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	鋼板製	番号 No.	名称 Name	個数 Qty	備考 Remark
1			N7 (グレー)											
2			台/個数 Quantity											
3														
4														
品名 Name										手動復帰 差込式 (φ100～φ175) 丸形 防火ダンパー				
図番 Dwg. No.										14-23675-F				
2014.06.24										2014-06-24				
株式会社 DAIRITSU CO., LTD										Rev. -				

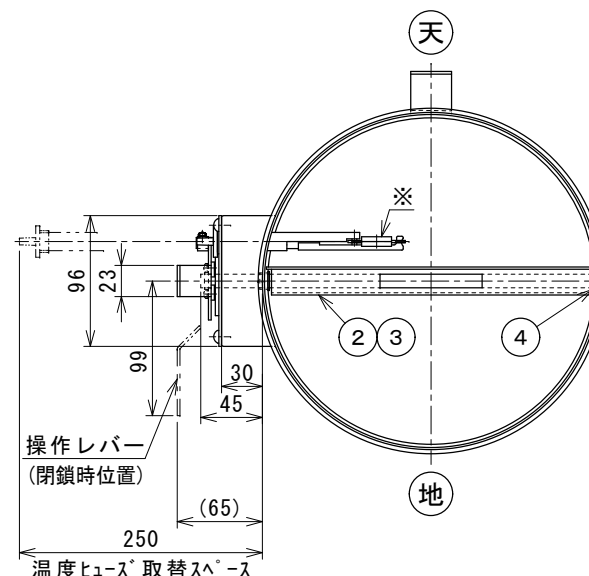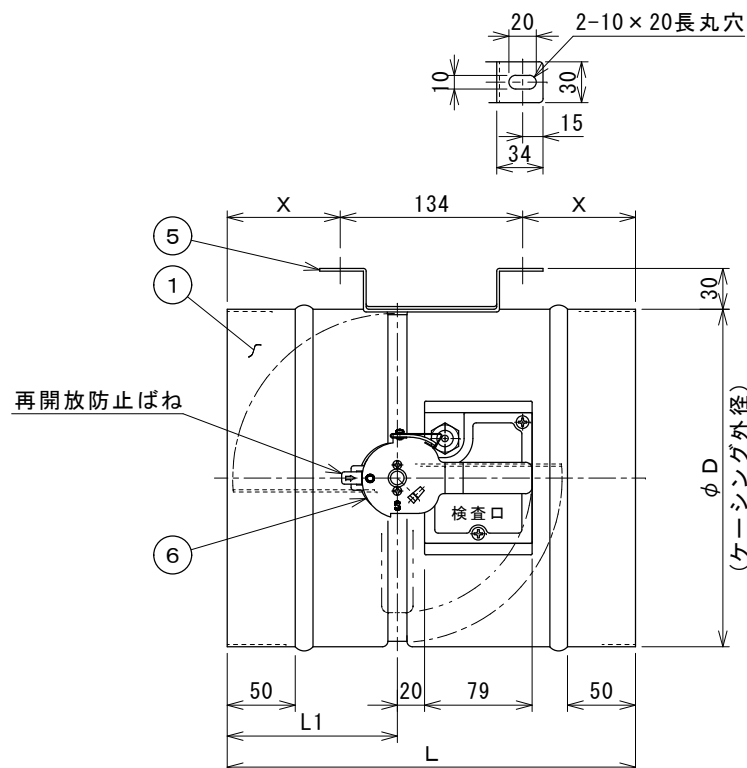

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L（復帰時、反時計方向回転）仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲

静圧：±500Pa以内
 風速：15m/s以下
 温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）
 流体：一般空気

※ 温度ヒューズ：公称72℃（型式：DH-2）
 温度ヒューズ装置：102標準型

300	298	350	175	108
275	273			
250	248	300	125	83
225	223			
200	198			
呼径	φD	L	L1	X


- 注1）本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。
 2）立てダクトで使用する場合、据付けの方向性はありません。
 3）気流の方向性はありません。（任意の方向で使用できます）
 4）保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

6	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-N7K
5	吊金具	1	SPHC t2.0
4	軸受	2	C3604BD
3	軸	1	SWM-B φ10
2	可動羽根	1	SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検図 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	鋼板製	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
1			N7 (グレー)											
2			台/個数 Quantity											
3														
4														

品名 手動復帰 差込式 (φ200～φ300)
 丸形 防火ダンパー

図番
Dwg. No. 14-23683-F
 株式会社
DAIRITSU CO., LTD

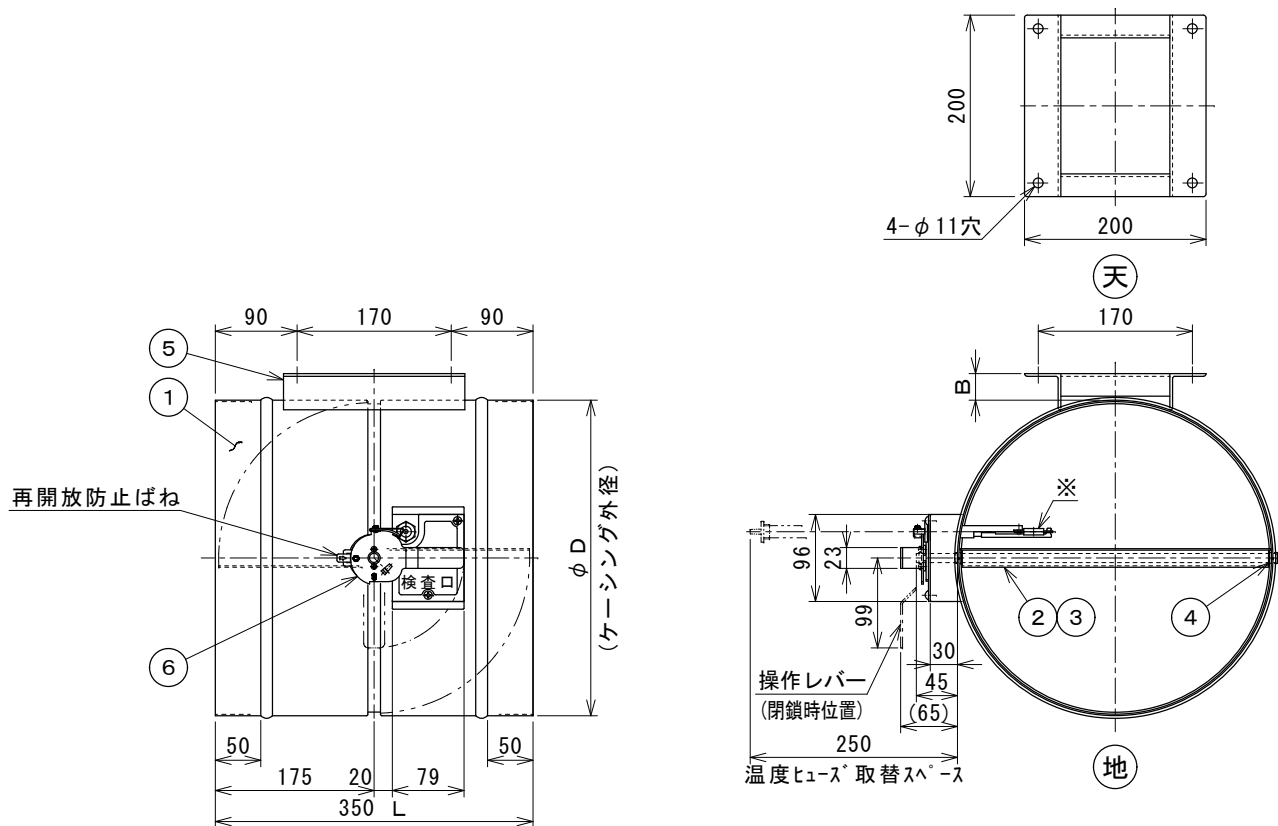

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L（復帰時、反時計方向回転）仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
 静圧：±500Pa以内
 風速：15m/s以下
 温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）
 流体：一般空気

※ 温度ヒューズ：公称72℃（型式：DH-2）
 温度ヒューズ装置：102標準型

350	348	(29)
325	323	(28)
呼径	φD	B

- 注1）本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。
 2）立てダクトで使用する場合、据付けの方向性はありません。
 3）気流の方向性はありません。（任意の方向で使用できます）
 4）保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

6	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-N7K
5	吊金具	1式	SS400 L40×40×3
4	軸受	2	C3604BD
3	軸	1	SWM-B φ10
2	可動羽根	1	SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面处理 Surface treatment	尺 度 S cale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	鋼板製	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	
①			N 7 (グ レー)	／				D. Sasaki	品 名 Name	手動復帰 差込式 (φ 325, φ 350) 丸形 防火ダンパー				図 番 Dwg. No. 1 4 - 2 3 6 9 1 - F	Rev. ①
②															
③			台／個数 Quantity												
④															
					2014.06.24	2014.06.24	2014-06-24								
										 株式会社 DAIRITSU CO., LTD					