
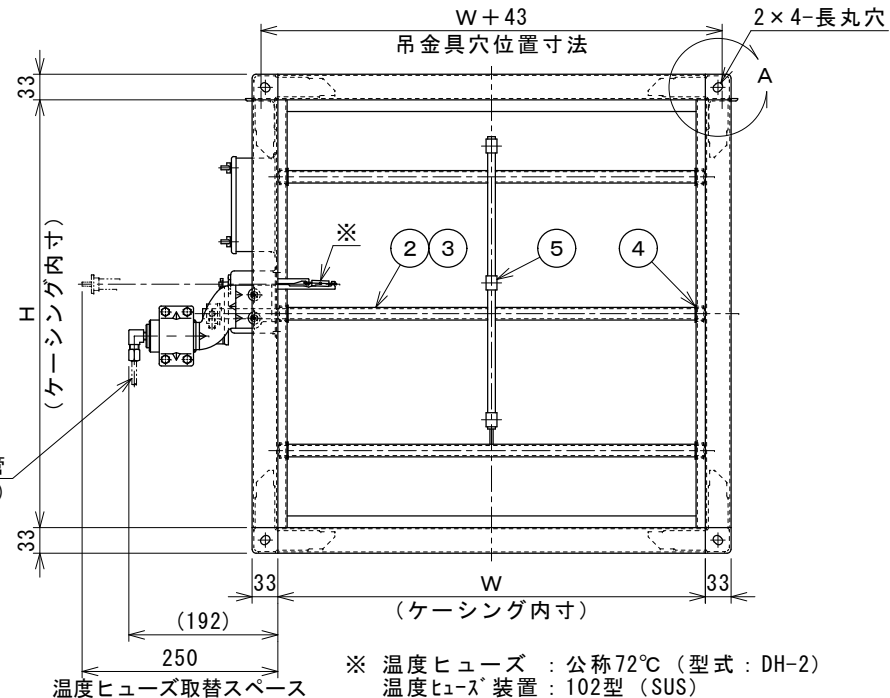


A 部詳細図

外径φ6
軟質銅配管
(客先施工)

※ 温度ヒューズ : 公称72℃ (型式: DH-2)
温度ヒューズ装置: 102型 (SUS)

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置はL仕様です。R仕様も製作できます。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧: ±500Pa以内 温度: -10℃~+50℃ (凍結なきこと)
風速: 15m/s以下 流体: 一般空気
据付: 屋内

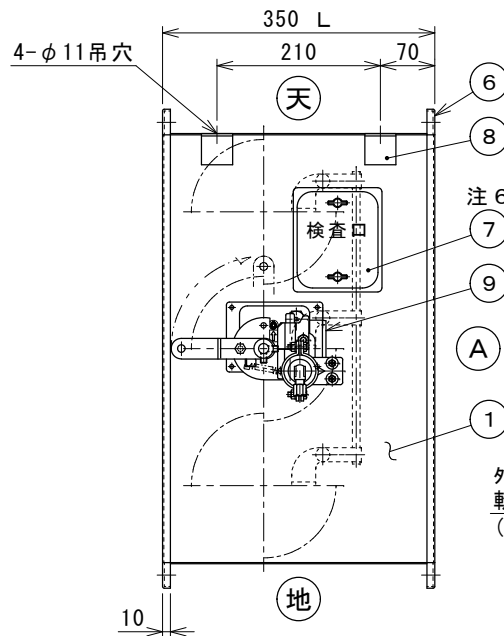

羽根先端形状図

製作範囲: W・H寸法共 150mm~1200mm

W	H	備考

注1) 本図ダンパーは、復帰 (全開) 状態を示します。

- 2) W・H寸法は、ケーシング内寸です。
- 3) W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
- 4) 原則として自動閉鎖装置は、 $W \times H \leq 1.0m^2$ に付き1台です。
- 5) W・H寸法により、フランジに中間ボルト穴を設けます。
- 6) H寸法により、検査口の位置が異なります。
- 7) 気流の方向性はありません。
- 8) 立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
- 9) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

仕 様	作 動 / 復 帰
防 火	温度ヒューズ連動 / 温度ヒューズ取替後、手動復帰
防 煙	ガス加圧、シリンダー補助作動 / 手動復帰 使用ガス: 消火設備用ガス (窒素N ₂ 等) ガス圧力: 0.9~3MPa {9~30kgf/cm ² }

9	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU PgSF-N107W(L)
8	吊 金 具	4	SUS304 L 40×40×3
7	検 査 口	1	DAIRITSU ES (100角A)
6	フ ラ ン ジ	2	SUS304 t1.5 共板 (コーナー金具付)
5	連 結 金 具	W・Hに依る	DAIRITSU AS-1 (SUS)
4	軸 受		SUS303
3	軸		SUS304 φ12.7
2	可 動 羽 根		SUS304 t1.5
1	ケ ー シ ン グ	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	Rev.
1														0
2														
3														
4														
			台/個数 Quantity	第三角法	2016.04.20	2016.04.20	2016-04-20	品 名 Name	手動復帰 角形 ガス圧式防火ダンパー	図 番 Dwg. No.	16-30721-F	株式 会社	DAIRITSU CO., LTD	



Mark	Date	変更 Remark	表面处理 Surface treatment	尺 度 S cale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	0					
①			台／個数 Quantity	／					品 名 Name	手動復帰	角形 ガス圧式防火ダンパー	図 番 Dwg. No.	1 6-3 0 7 1 3-F		株 式 会 社 DAIRITSU CO., LTD		Rev.	-	0
②																			
③																			
④																			
				第三角法	2016.04.20	2016.04.20	2 0 1 6-0 4-2 0												