
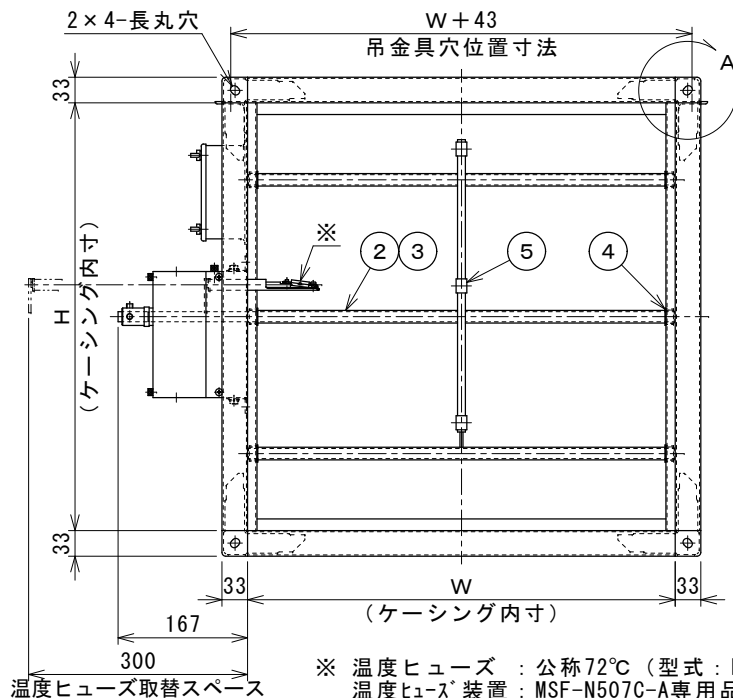
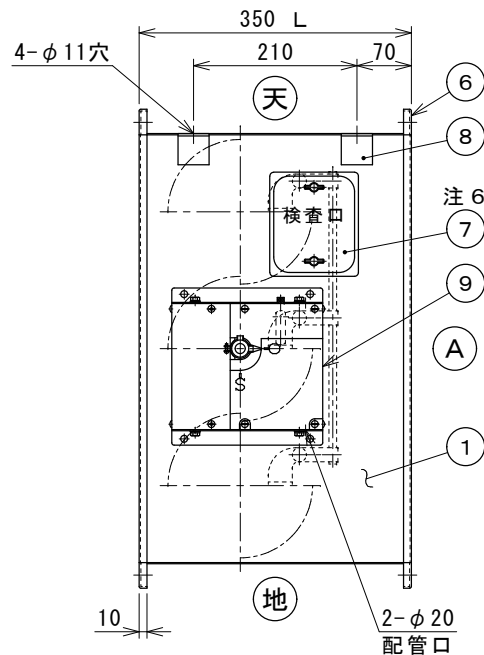


A 部詳細図

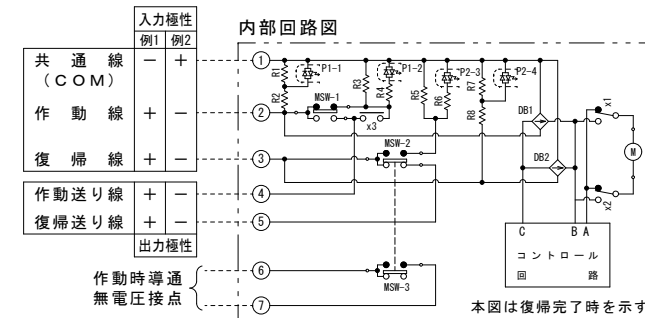


■ 動作確認スイッチ定格

	抵抗負荷	誘導負荷
AC125V	2 A	2 A
AC250V	2 A	2 A
DC 30V	2 A	2 A

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L（復帰時、反時計方向回転）仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧：±500Pa以内
風速：15m/s以下
温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）

注1）本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。

- 2）W・H寸法は、ケーシング内寸です。
- 3）W寸法が1050mmを超える場合は、中間に補強を設けて、可動羽根を分割します。
- 4）原則として自動閉鎖装置は、 $W \times H \leq 1.0m^2$ に付き1台です。
- 5）W・H寸法により、フランジに中間ボルト穴を設けます。
- 6）H寸法により、検査口の位置が異なります。
- 7）気流の方向性はありません。
- 8）立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
- 9）保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。



羽根先端形状図

製作範囲：W・H寸法共 150mm～1200mm

W	H	備考

仕 様	定格電源電圧	： DC 24 V
	作 動 / 復 帰	
防 火	温度ヒューズ連動／温度ヒューズ取替後、遠隔復帰	
防 煙	煙・熱感知器連動、モーター駆動（ばね作動）／遠隔復帰	

9 自動閉鎖装置	1 DAIRITSU MSF-SUS-N507C-A
8 吊 金 具	4 SUS304 L 40×40×3
7 検 査 口	1 DAIRITSU ES (100角A)
6 フ ラ ン ジ	2 SUS304 t1.5 共板（コーナー金具付）
5 連 結 金 具	W・Hに依る DAIRITSU AS-1 (SUS)
4 軸 受	SUS303
3 軸	SUS304 φ12.7
2 可 動 羽 根	SUS304 t1.5
1 ケ ー シ ン グ	1 SUS304 t1.5

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 S cale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	0
1			台／個数 Quantity	／				M. Shibata	品 名 Name	遠隔復帰 角形 防火防煙ダンパー		図 番 Dwg. No.	15-19616-F	 Rev. -
2														
3														
4														
										 株式会社 DAIRITSU CO., LTD				

