


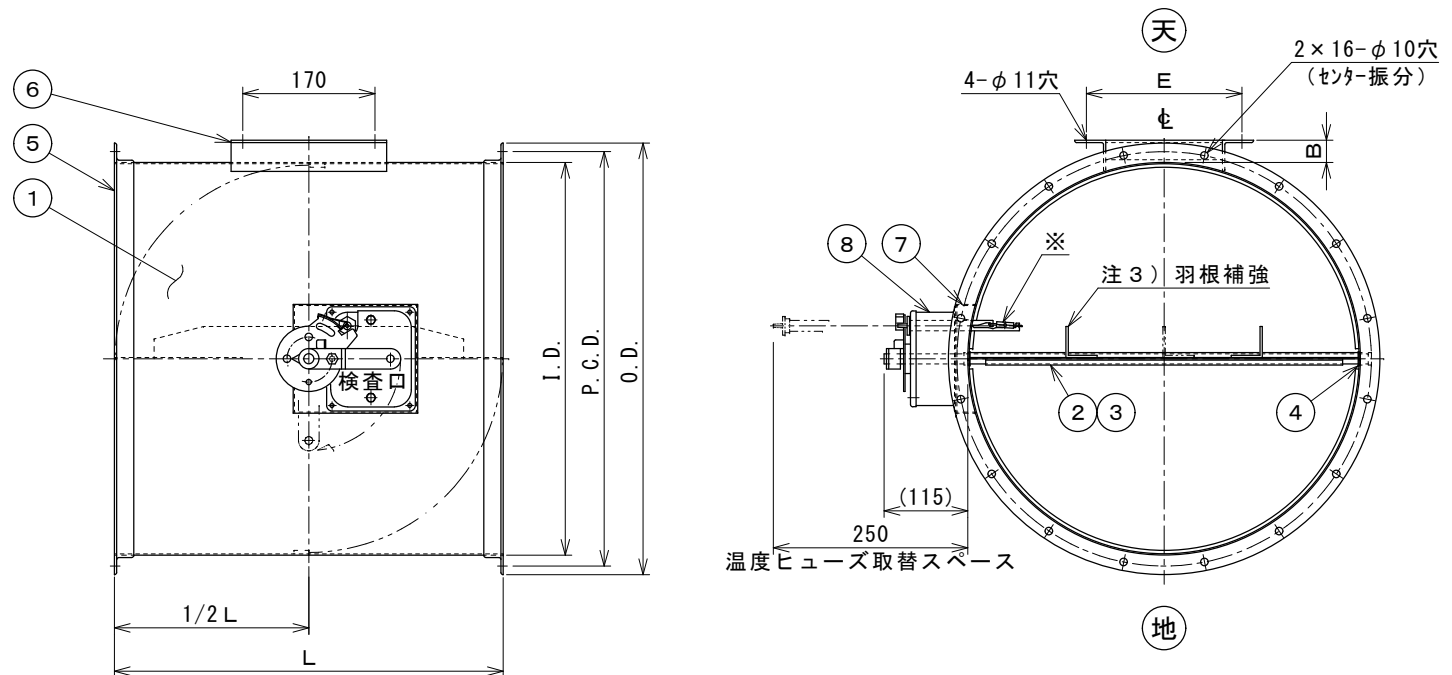

※ 温度ヒューズ : 公称72℃ (型式: DH-2)
温度ヒューズ装置: 102型 (SUS)

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置はL仕様です。R仕様も製作できます。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧: ±500Pa以内
風速: 15m/s以下
温度: -10℃~+50℃(凍結なきこと)

注1) 本図ダンパーは、復帰(全開)状態を示します。

2) 気流及び据付の方向性はありません。

3) 羽根補強は、呼径400の場合1枚、450・500の場合2枚です。

4) I.D. はフランジ内寸法です。

5) P.C.D. はI.D. +28mmです。

6) I.D. は指示がない場合、呼径+5mmとなります。

7) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

500			200	(29)
450			500	(32)
400			170	(31)
375			400	(30)
呼径	I.D.	P.C.D.	L	E


8	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-SUS-N107K(L)
7	器具取付台	1	SUS304 t1.5
6	吊金具 1式	1	SUS304 L40×40×3
5	フランジ	2	SUS304 L25×25×3
4	軸受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 φ12.7
2	可動羽根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
①													
②													
③													
④													

2013.12.20	2013.12.20	2013-12-20
------------	------------	------------

品 名 手動復帰
丸形 防火ダンパー

図 番 13-23500-F
Rev. 1
株式会社 大立
DAIRITSU CO., LTD

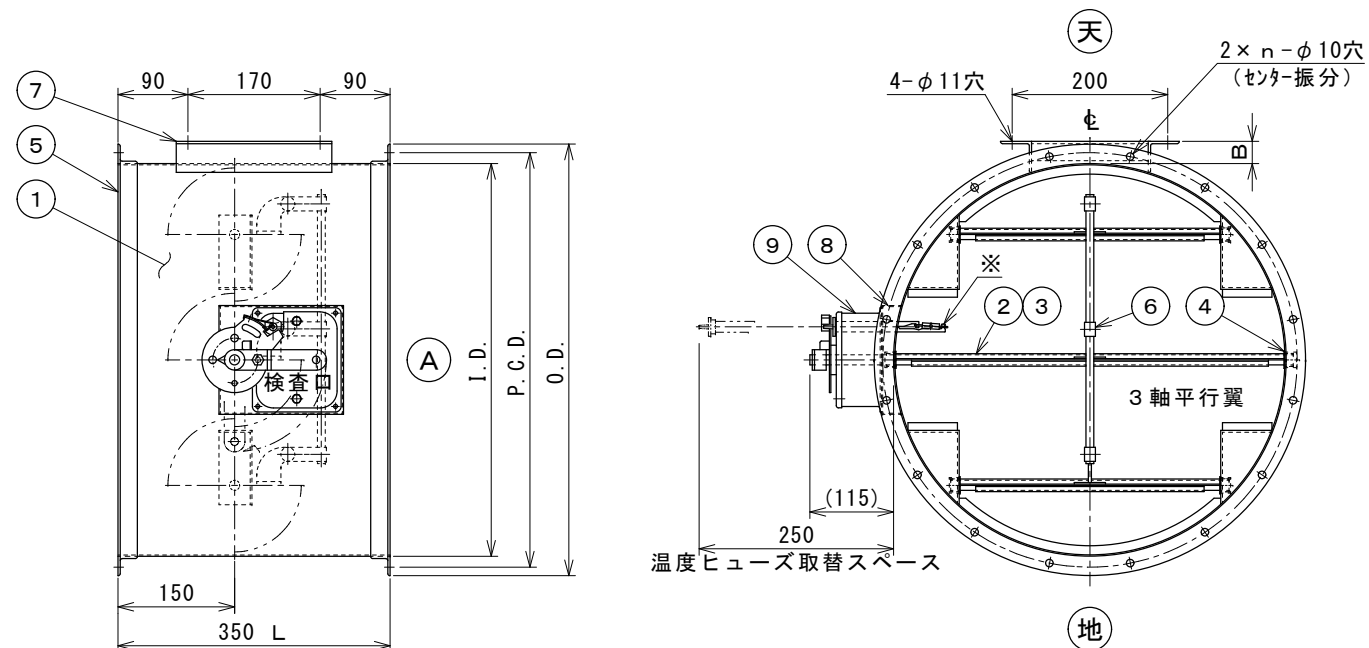

※ 温度ヒューズ : 公称72℃ (型式: DH-2)
温度ヒューズ装置: 102型 (SUS)

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置はL仕様です。R仕様も製作できます。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧: ±500Pa以内
風速: 15m/s以下
温度: -10℃~+50℃(凍結なきこと)


注1) 本図ダンパーは、復帰(全開)状態を示します。

- 2) 気流の方向性はありません。
- 3) 立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
- 4) I.D. はフランジ内寸法です。
- 5) P.C.D. はI.D. +28mmです。
- 6) I.D. は指示がない場合、呼径+5mmとなります。
- 7) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

9	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-SUS-N107K(L)
8	器具取付台	1	SUS304 t1.5
7	吊金具	1式	SUS304 L40×40×3
6	連結金具	3	DAIRITSU AS-1 (SUS)
5	フランジ	2	SUS304 L25×25×3
4	軸受	6	SUS303
3	軸	3	SUS304 φ12.7
2	可動羽根	3	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

700			24	(32)
650				(31)
600			20	(31)
550				(30)
500			16	(29)
呼径	I.D.	P.C.D.	n	B

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark		
①	2015. 09. 04	見直しにより、誤記訂正 呼径650のフランジボルト穴数20→24	旧下部	／	①	①	J. Kusakabe	品 名 Name	手動復帰 丸形 防火ダンパー			図 番 Dwg. No.	1 3 - 2 3 5 0 6 - F	Rev. 1	
②															
③															
④															
				台／個数 Quantity		2013. 12. 20		2013. 12. 20		2 0 1 3 - 1 2 - 2 0		株 式 会 社 DAIRITSU CO., LTD			

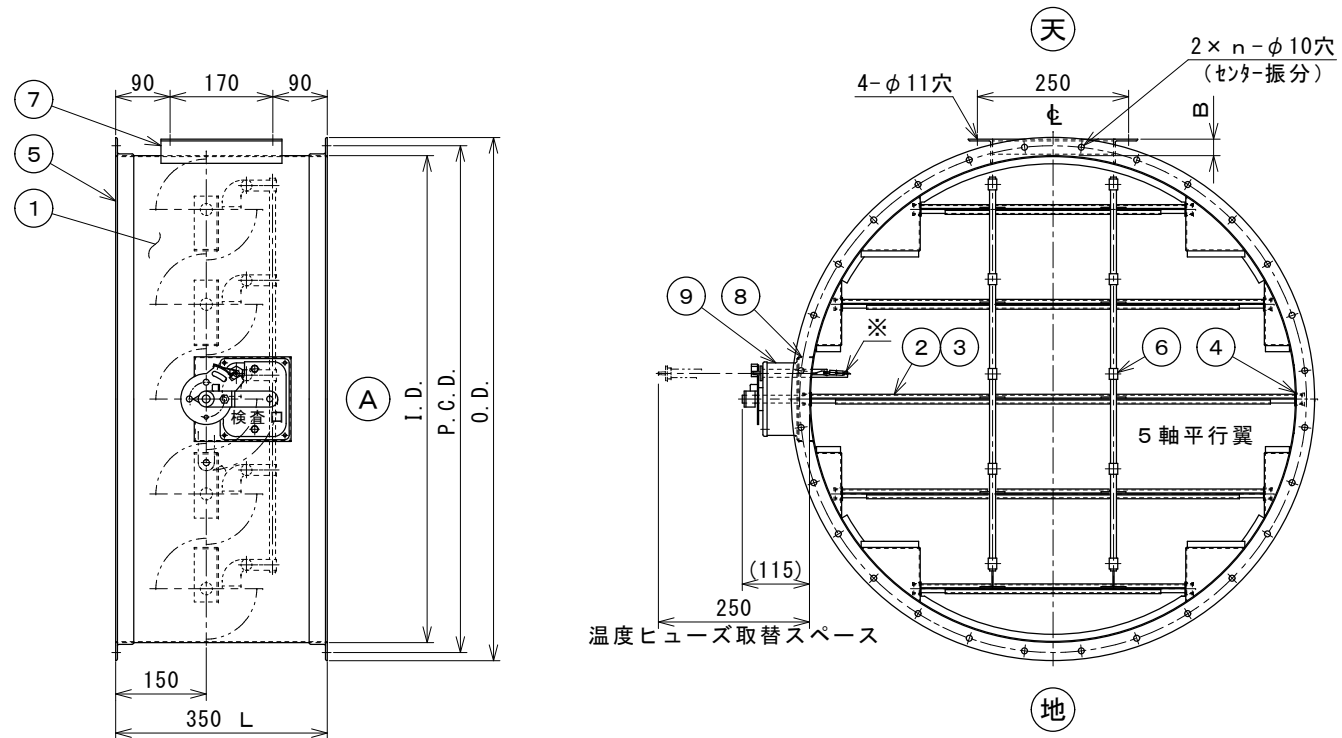

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置はL仕様です。R仕様も製作できます。
- 本図ダンパーの使用範囲
 静圧：±500Pa以内
 風速：15m/s以下
 温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）

※ 温度ヒューズ：公称72℃（型式：DH-2）
 温度ヒューズ装置：102型（SUS）

1000			32	(30)
950				(29)
900				(29)
850			28	(28)
800				(27)
750			24	(27)
呼径	I. D.	P. C. D.	n	B

- 注 1) 本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。
- 2) 気流の方向性はありません。
- 3) 立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
- 4) I. D. はフランジ内寸法です。
- 5) P. C. D. はI. D. +33mmです。
- 6) I. D. は指示がない場合、呼径+5mmとなります。
- 7) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

9	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-SUS-N107K(L)
8	器具取付台	1	SUS304 t1.5
7	吊金具	1式	SUS304 L40×40×3
6	連結金具	10	DAIRITSU AS-1 (SUS)
5	フランジ	2	SUS304 L30×30×3
4	軸受	10	SUS303
3	軸	5	SUS304 φ12.7
2	可動羽根	5	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
1													
2													
3													
4													
			台/個数 Quantity	/	2013.12.20	2013.12.20	2013-12-20		品 名 Name	手動復帰 丸形 防火ダンパー			図 番 Dwg. No.
												13-23512-F	Rev.