

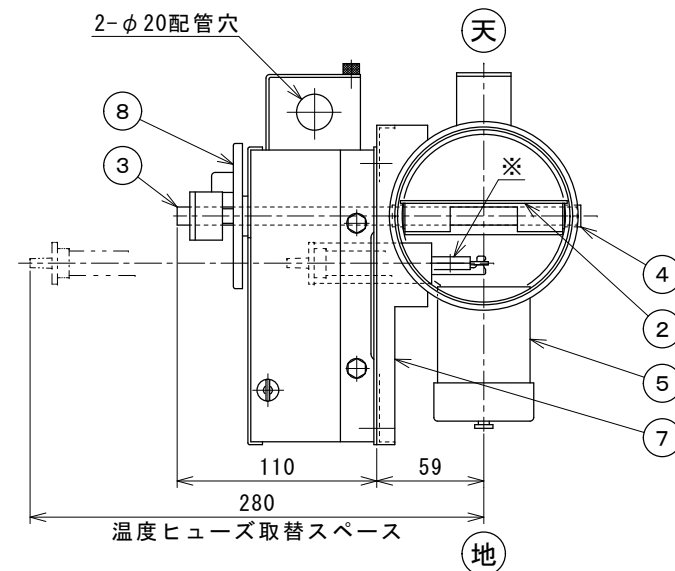


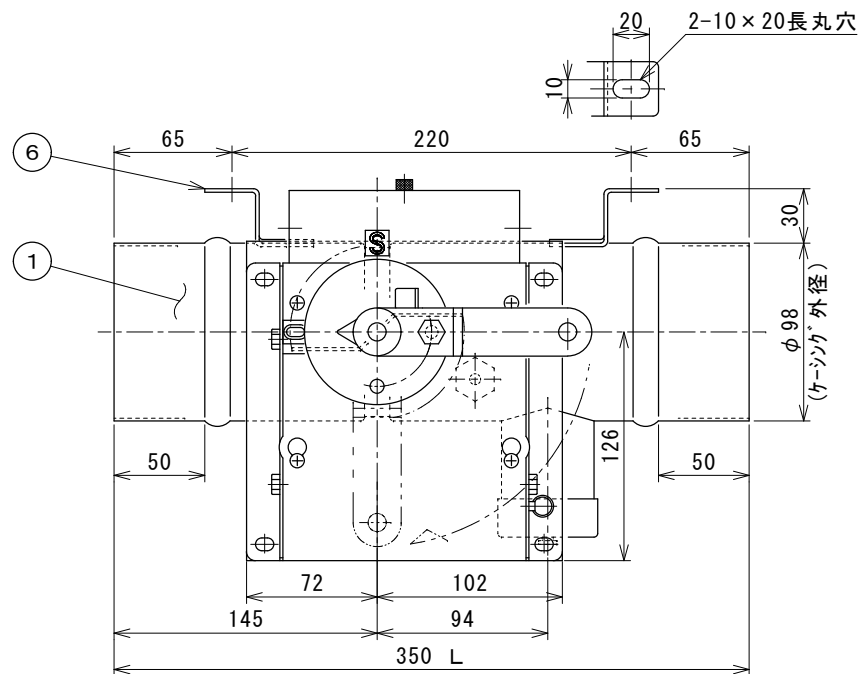

※ 温度ヒューズ : 公称72℃ (型式 : DH-2)
温度ヒューズ装置 : 103型 (SUS)

機器内部回路図

本図は復帰完了時を示す

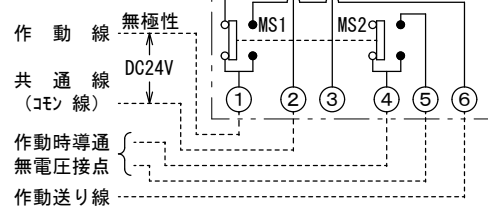

MS1 : マイクロスイッチ MS2 : マイクロスイッチ
SOL : ソレノイド (動作時間 : 1秒)

■ 動作確認スイッチ定格

	抵抗負荷	誘導負荷
AC125V	2 A	2 A
AC250V	2 A	2 A
DC 30V	2 A	2 A

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L (復帰時、反時計方向回転) 仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧 : ±500Pa以内
風速 : 15m/s以下
温度 : -10℃~+50℃ (凍結なきこと)

注 1) 本図ダンパーは、復帰 (全開) 状態を示します。

2) 気流及び据付の方向性はありません。

3) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

仕 様	定格電源電圧 : DC24V
作 動 / 復 帰	
防 火	温度ヒューズ連動 / 温度ヒューズ取替後、手動復帰
防 煙	煙・熱感知器連動 (ノリ付作動) / 手動復帰
手 動	手動解錠用リング操作 (点検用) / 手動復帰

8	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU SF-SUS-N206 (φ100用)
7	器具取付台	1	SUS304 t1.5
6	吊金具	2	SUS304 t2.0
5	検査口	1	DAIRITSU GS (50)
4	軸 受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 φ10
2	可動羽根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変 更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
1													
2													
3													
4													

台/個数
Quantity


2013.12.20 2013.12.20 2013-12-20

品 名
Name

手動復帰
丸形 防火防煙ダンパー


図 番
Dwg. No. 13-23520-F

株式会社
DAIRITSU CO., LTD

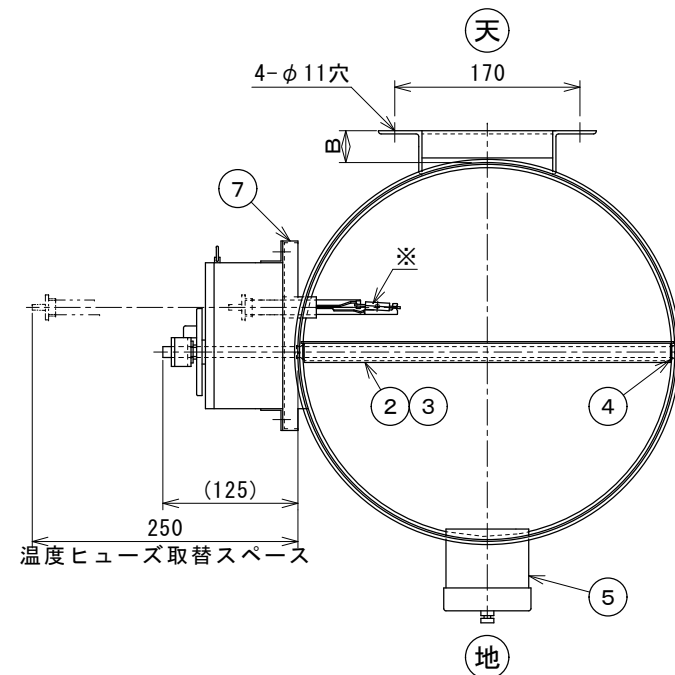

350	348	(29)
325	323	(28)
呼徑	ϕ D	B

本図は復帰完了時を示す

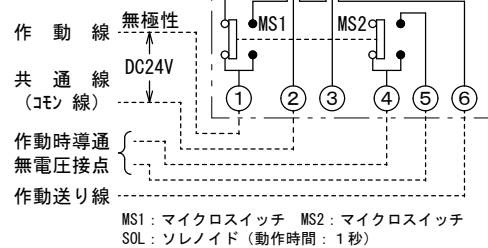

■ 作動確認スイッチ定格

	抵抗負荷	誘導負荷
AC125V	2 A	2 A
AC250V	2 A	2 A
DC 30V	2 A	2 A

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L（復帰時、反時計方向回転）仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
静圧：±500Pa以内
風速：15m/s以下
温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）

注 1) 本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。

2) 気流及び据付の方向性はありません。

3) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

※ 温度ヒューズ : 公称72℃ (型式 : DH-2)
温度ヒューズ装置 : 102型 (SUS)

仕 様	定格電源電圧 : D C 2 4 V
	作 動 / 復 帰
防 火	温度ヒューズ連動／温度ヒューズ取替後、手動復帰
防 煙	煙・熱感知器連動（ソリット作動）／手動復帰
手 動	手動解錠用リング操作（点検用）／手動復帰

8	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU SF-SUS-N206(L)
7	器具取付台	1	SUS304 t1.5
6	吊金具	1式	SUS304 L40×40×3
5	検査口	1	DAIRITSU FS (75)
4	軸受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 φ10
2	可動羽根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 査 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark	0
①			台／個数 Quantity	／			T. Suzuki		品 名 Name 手動復帰 丸形 防火防煙ダンパー			図 番 Dwg. No. 13-23536-F	Rev. -	
②														
③														
④														
					2013.12.20	2013.12.20	2013-12-20							
株 式 会 社 3477 DAIRITSU CO., LTD														