


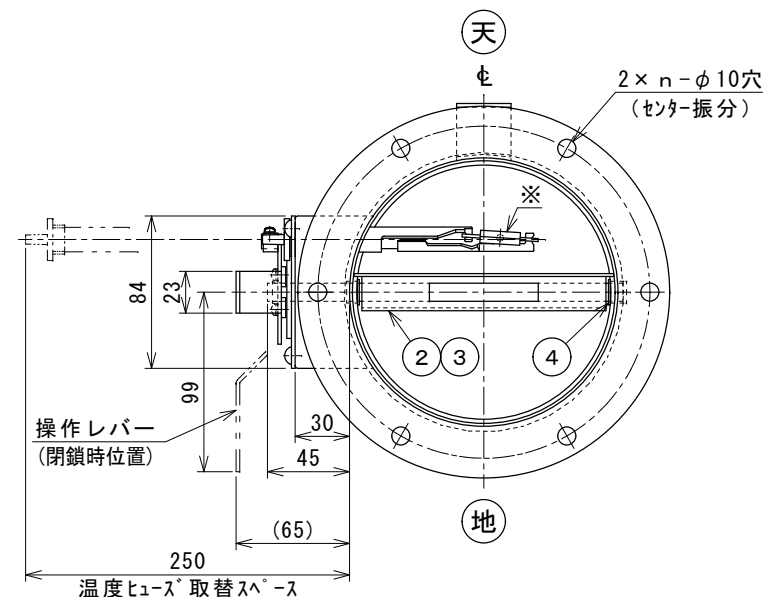

- ※ 温度ヒューズ : 公称72℃ (型式 : DH-2)
温度ヒューズ装置 : 別記

静圧：±500Pa以内
 風速：15m/s以下
 温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）
 流体：一般空気

注 1) 本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。

2) 立てダクトで使用する場合、据付けの方向性はありません。

3) 気流の方向性はありません。（任意の方向で使用できます）

4) 保守点検は、6 ヶ月に 1 回以上確実に行ってください。

7	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-N7K-SUS
6	吊金具	1	SUS304 t2.0
5	フランチ	2	SUS304 t3.0
4	軸受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 $\phi 10$
2	可動羽根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 S cale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 C sg'd	製 図 D wg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark						
①	2014.09.11	見直しにより図面表記変更。	佐々木	／	①	①	D. Sakaki	品 名 Name	ステンレス製 手動復帰 板FG式 (φ100～φ175) 丸形 防火ダンパー	14-23681-F	図 番 Dwg. No.	1	Rev.						
②					②	②													
③																			
④																			
					2014.06.24	2014.06.24	2014-06-24		株 式 有 限 公 司 DAIRITSU CO., LTD										

