
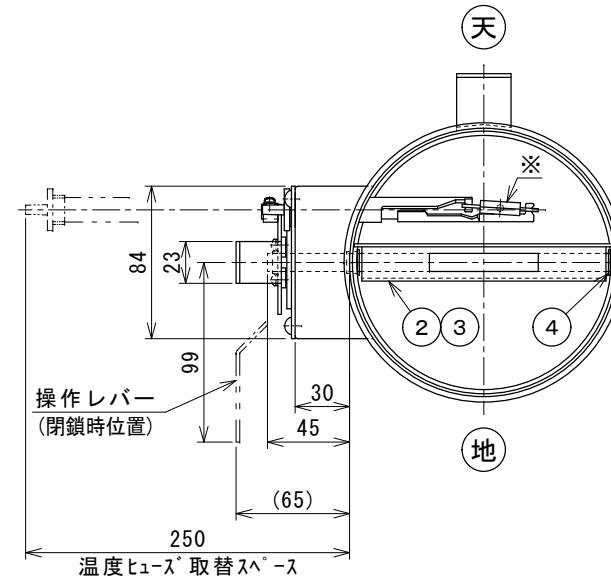


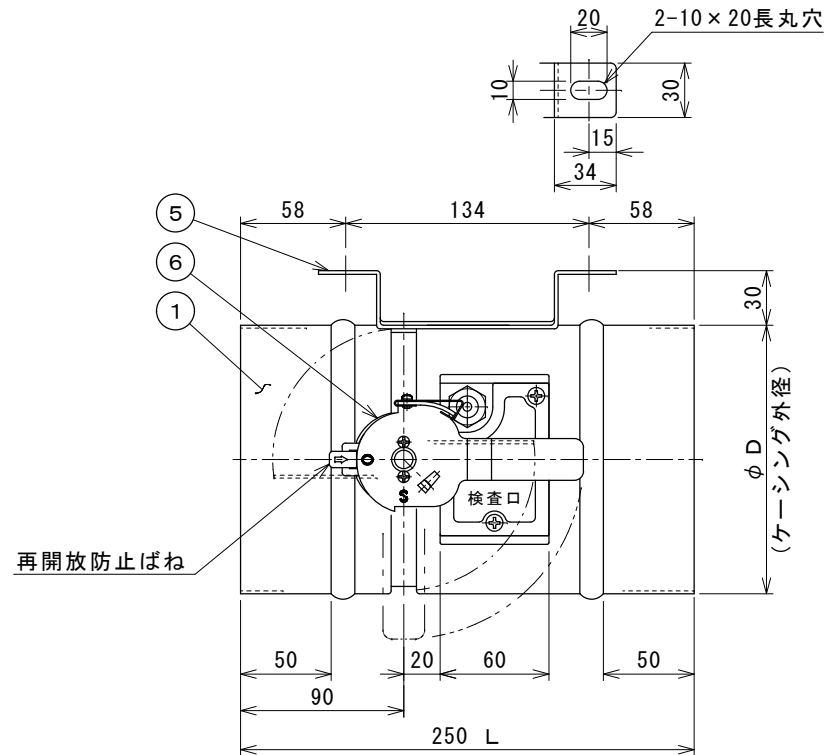

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図自動閉鎖装置は、L（復帰時、反時計方向回転）仕様のみです。
- 本図ダンパーの使用範囲
 静圧：±500Pa以内
 風速：15m/s以下
 温度：-10℃～+50℃（凍結なきこと）
 流体：一般空気

※ 温度ヒューズ：公称72℃（型式：DH-2）
 温度ヒューズ* 装置：別記

175	173	102型 (SUS)
150	148	102型 (SUS)
125	123	103型 (SUS)
100	98	103型 (SUS)
呼径	φD	温度ヒューズ* 装置

- 注1）本図ダンパーは、復帰（全開）状態を示します。
 2）立てダクトで使用する場合、据付けの方向性はありません。
 3）気流の方向性はありません。（任意の方向で使用できます）
 4）保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

6	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-N7K-SUS
5	吊金具	1	SUS304 t2.0
4	軸受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 φ10
2	可動羽根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承認 App'd	検 図 Chk'd	設 計 Csg'd	製 図 Dwg.	機 種 Model	番 号 No.	名 称 Name	個 数 Q'ty	備 考 Remark
1									ステンレス製				
2													
3													
4													
				台/個数 Quantity		D. Sasaki		品 名 Name		図 番 Dwg. No.		備 考 Remark	
						2014.06.24		手動復帰 差込式 (φ100～φ175)		14-23679-F		Rev.	
						2014.06.24		丸形 防火ダンパー		DAIRITSU CO., LTD			

